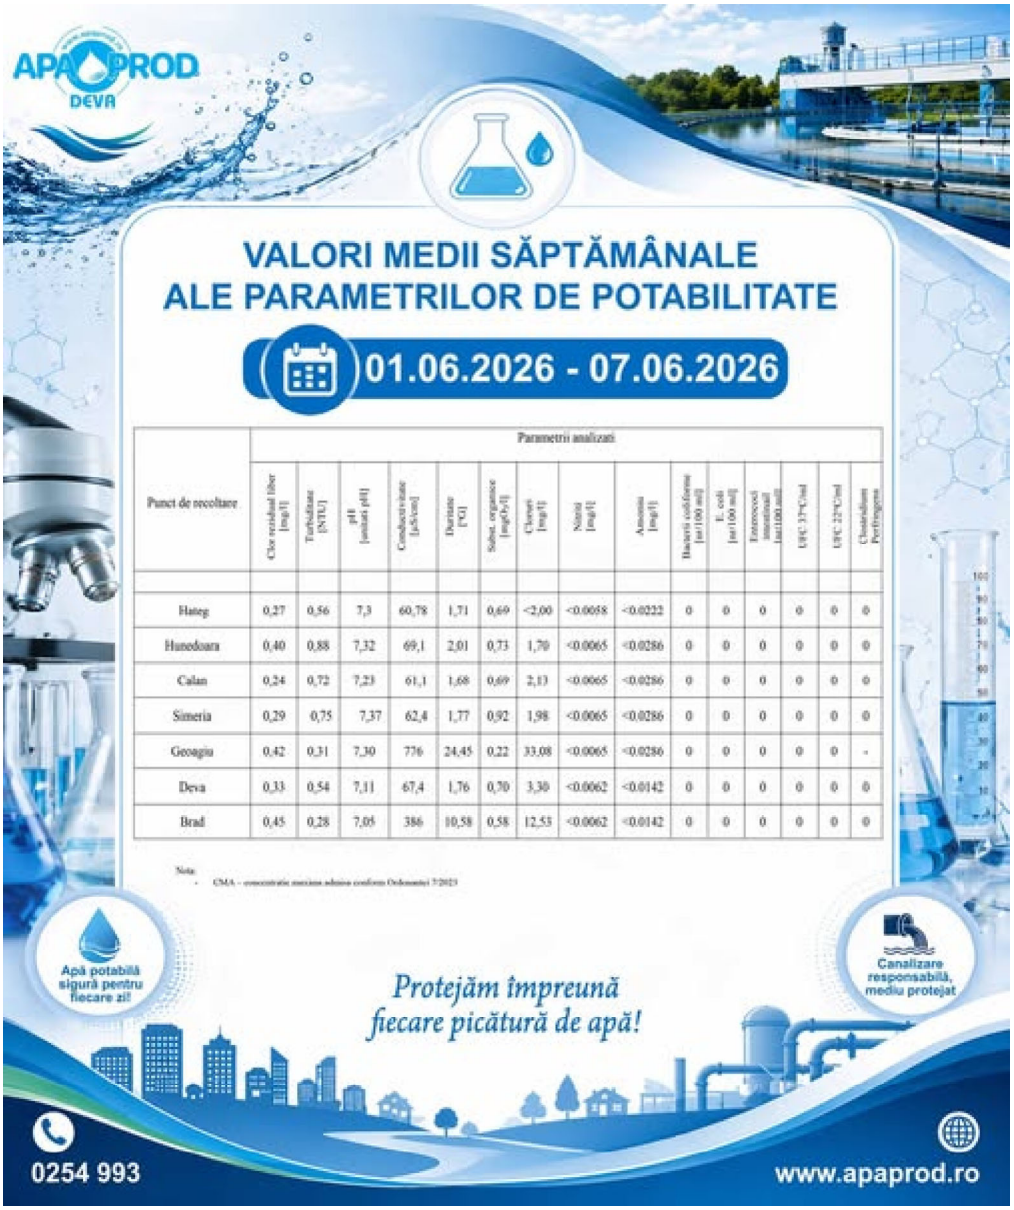

APAPROD
DEVA
VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE
ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE
01.06.2026 - 07.06.2026
Parametrii analizati
Punct de recoltare
Clor rezidual liber [mg/l]
Turbiditate [NTU]
pH [unitati pH]
Conductivitate [µS/cm]
Duritate [°G]
Subst. organice [mgO2/l]
Cloruri [mg/l]
Nitrati [mg/l]
Amoniu [mg/l]
Bacterii coliforme [ufc/100 ml]
E. coli [ufc/100 ml]
Enterococi intestinali [ufc/100 ml]
UFC 37°C/ml
UFC 22°C/ml
Clostridium Perfringens
Hateg 0,27 0,56 7,3 60,78 1,71 0,69 <2,00 <0.0058 <0.0222 0 0 0 0 0 0
Hunedoara 0,40 0,88 7,32 69,1 2,01 0,73 1,70 <0.0065 <0.0286 0 0 0 0 0 0
Calan 0,24 0,72 7,23 61,1 1,68 0,69 2,13 <0.0065 <0.0286 0 0 0 0 0 0
Simeria 0,29 0,75 7,37 62,4 1,77 0,92 1,98 <0.0065 <0.0286 0 0 0 0 0 0
Geoagiu 0,42 0,31 7,30 776 24,45 0,22 33,08 <0.0065 <0.0286 0 0 0 0 0 -
Deva 0,33 0,54 7,11 67,4 1,76 0,70 3,30 <0.0062 <0.0142 0 0 0 0 0 0
Brad 0,45 0,28 7,05 386 10,58 0,58 12,53 <0.0062 <0.0142 0 0 0 0 0 0
Nota:
- CMA - concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023
Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!
Canalizare responsabilă, mediu protejat
Protejăm împreună
fiecare picătură de apă!
0254 993
www.apaprod.ro