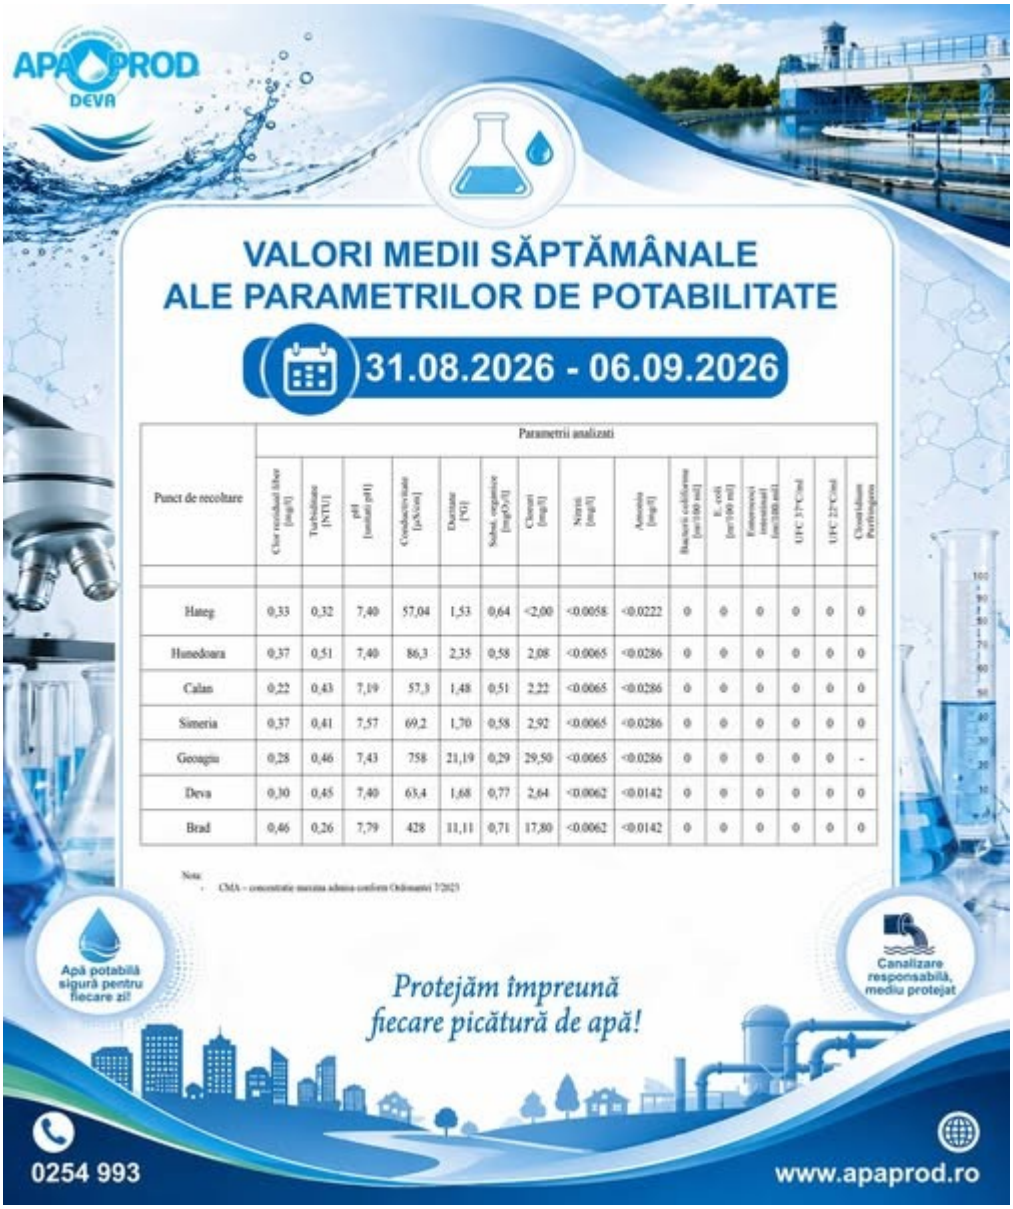


Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unități pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO2/l]	Clorați [mg/l]	Nitriți [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [ne/100 ml]	E. coli [ne/100 ml]	Enterococi intestinali [ne/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,33	0,32	7,40	57,04	1,53	0,64	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,37	0,51	7,40	86,3	2,35	0,58	2,08	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,22	0,43	7,19	57,3	1,48	0,51	2,22	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,37	0,41	7,57	69,2	1,70	0,58	2,92	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,28	0,46	7,43	758	21,19	0,29	29,50	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,30	0,45	7,40	63,4	1,68	0,77	2,64	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,46	0,26	7,79	428	11,11	0,71	17,80	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentrație maximă admisă conform Ordinului 7/2023